

Legenda						
	Entrada de serviço aérea - Saída aérea					
<b>-</b> □ <b>b</b>	Interruptor fotoelétrico					
3 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	Luminária p/ lâmp. halógena refletora - sobrepor					
4 <sup>0</sup> d	Luminária p/ lâmp. incand. comum - embutir					
b	Luminária p/ lâmp. incand. comum - poste					
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso					
2PT -> 6	Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso					

Quadro de Cargas (QD1)										
Circuito	Descrição	V	Pot. total.	Fases	Seção	Disj				
		(V)	(W)		(mm2)	(A)				
1	ILUMINAÇÃO PRAÇA	127 V	900	R	2.5	10.0				
2	ILUMINAÇÃO CRUZEIRO PRAÇA	127 V	400	R	2.5	10.0				
3	ILUMINAÇÃO REFLETOR E CRUZEIR	(027 V	200	R	2.5	10.0				
4	ILUMINAÇÃO PASSEIO	127 V	500	R	2.5	10.0				
5	TOMADA PRAÇA	127 V	600	R	4,0	10.0				
6	TOMADA 2 PRAÇA	127 V	600	R	4,0	10.0				
TOTAL			3200	R						



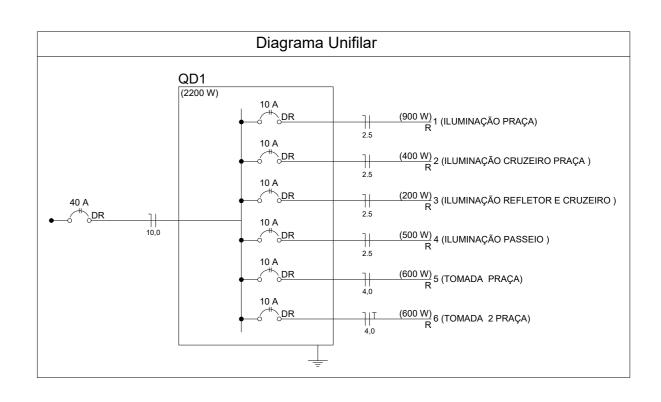

Quadro de Demanda (QD1)								
Tipo de carga	Potência instalada	Fator de demanda	Demanda					
	(kVA)	(%)	(kVA)					
Iluminação e TUG's (Áreas comuns,praças)	3,20	100	3,20					
TOTAL								

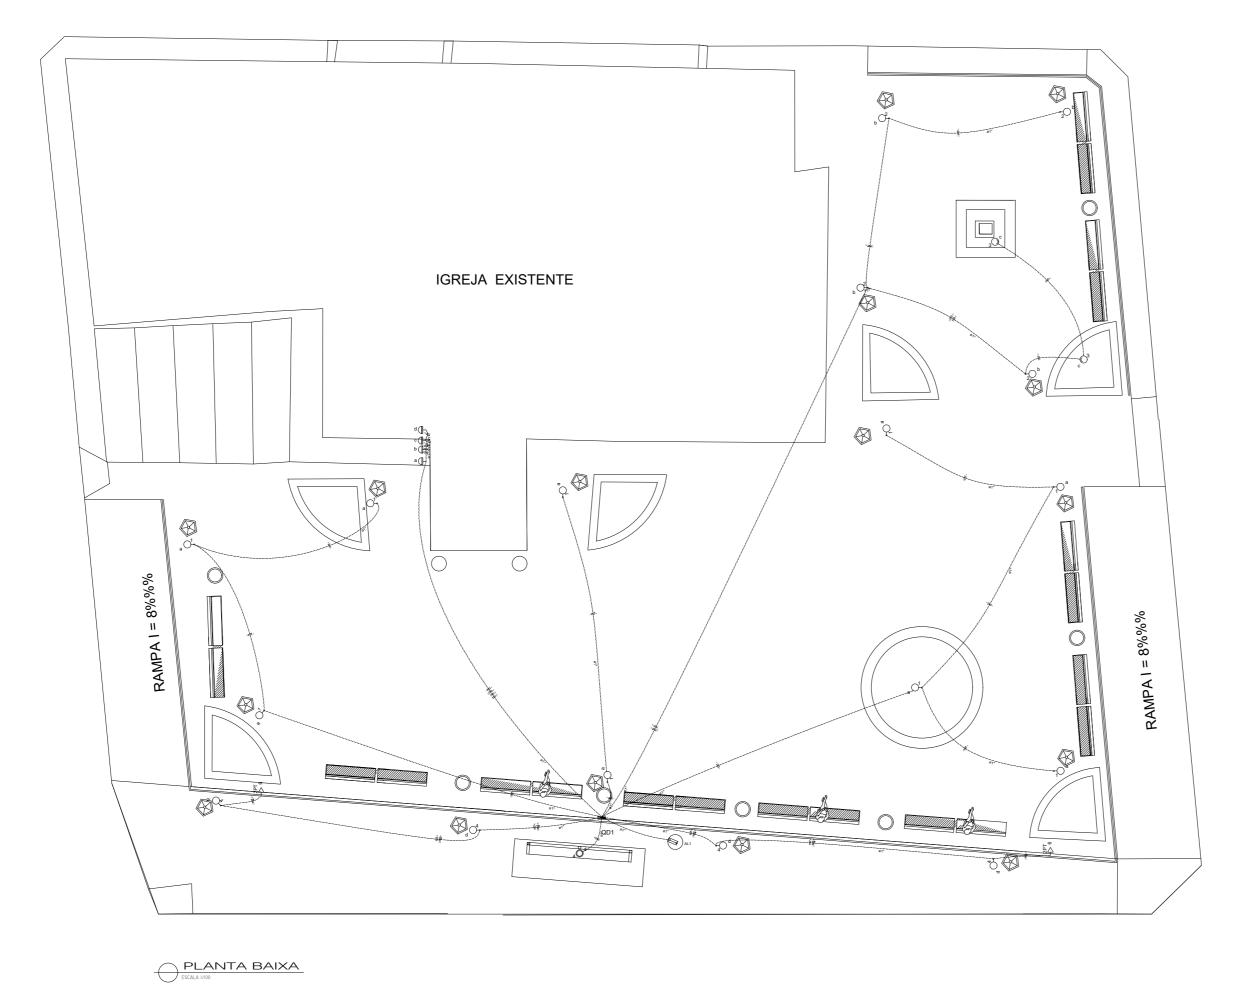