



**PLANTA BAIXA**  
ESCALA: SEM ESCALA

- NOTAS IMPORTANTES**
- AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.
  - DEVEM SER UTILIZADOS PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO. ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADO TIGRE/FLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDAVEL NO TETO.
  - OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS A CURVAS SEMI.
  - SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PREFABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.
  - UTILIZAM BUCHAS E ANELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO.
  - PARA A PASSAGEM DOS ELETRODUTOS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
  - TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFEÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS.
  - DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR - ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO.
  - A REDE DE ANTENA TV SERÁ AVANÇADA SOBRE O TETO, A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.
  - TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1" - CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO Ø11" - 5x15.
  - A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.

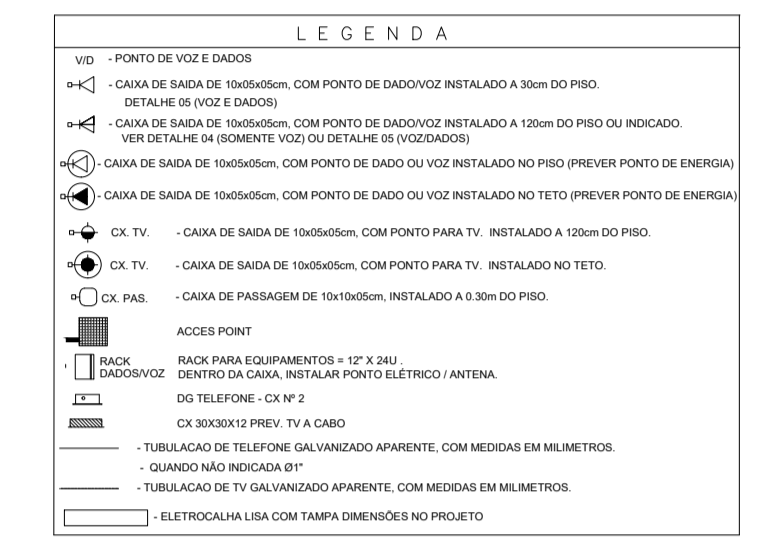

- NOTAS**
- AS TERMINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES TERÃO BUCHAS E ANELAS METÁLICAS
  - TODA TUBULAÇÃO SEM BUCHAS DEVERÁ SER GALVANIZADO COM Ø1" 18mm ou Ø1" 14mm
  - DEVERÁ SER DEMARCAÇÃO EM CADA CAIXA DE SAÍDA OU PASSAGEM, UMA FOLHA NOS FIOS DE TRÊS VEZES O LADO DA CAIXA
  - OS FIOS DEVEM EM BOMBEIO AS CENTRAIS DE ENCHOVIZ
  - OS FIOS NÃO DEVERÃO TER EMENDAS AO LONGO DO SEU TRAJETO

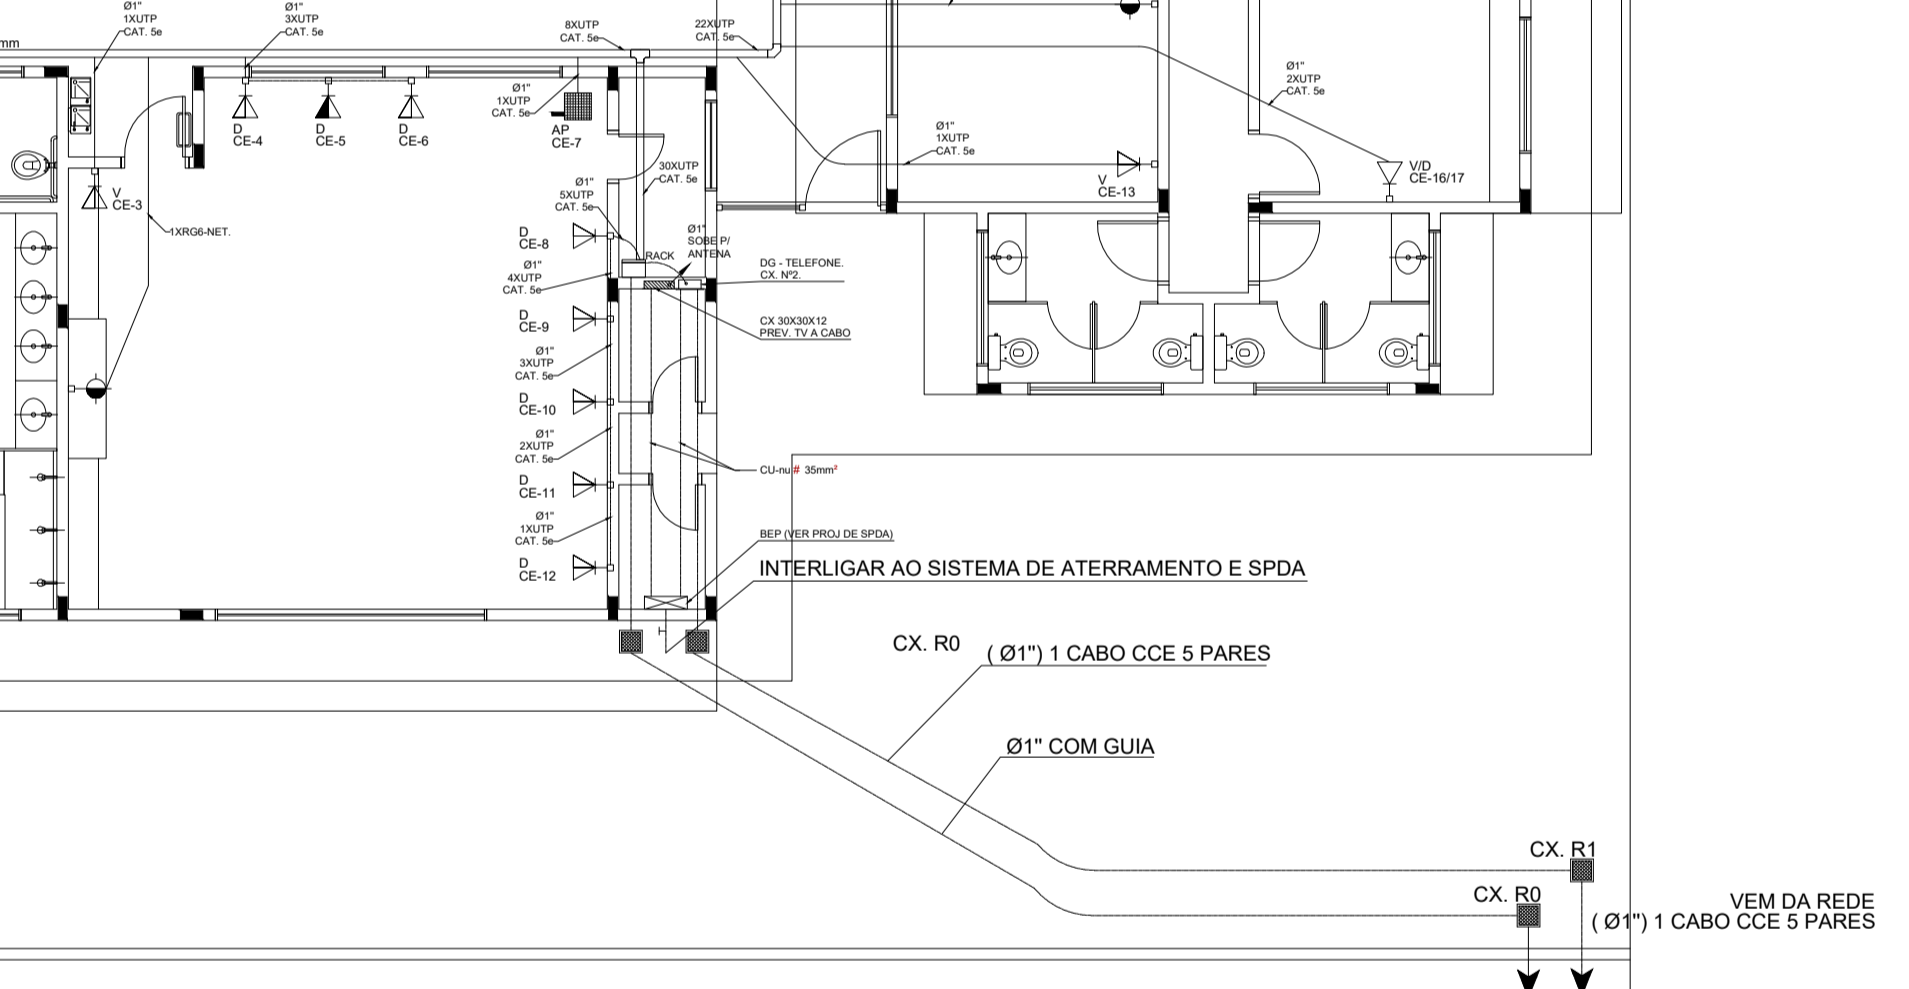

APROVAÇÃO	PARA USO DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO		
	CONTRATANTE	CONTRATADA	PROJETO
PROPRIETÁRIO DO PROJETO	<p>MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG CNPJ: 18.308.742/0001-44 ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO ANTUNES, 155, CENTRO - CEP: 35.550-000 TELEFONE: (37) 3341-8500</p>	<p>ESCALA SOLUÇÕES EM PROJETOS EIRELI-ME CNPJ: 28.169.056/0001-93 ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ, 30, LOJA 30A CENTRO - CEP: 35.604-000 TELEFONE: (37) 99136-7091</p>	<p>ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO/ REPRESENTANTE LEGAL:  WIRLEY RODRIGUES REIS PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:  THAMILA ISRAEL DOS REIS ENGENHEIRA CIVIL - CREA 162.450/D ART VINCULADA: 5756526</p>
<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>			
PROJETO	CADASTRO TÉCNICO		
	<p>ENDEREÇO: RUA DR. FLÁVIO, S/Nº BAIRRO JARDIM DAS ACÍCIAS</p> <p>QUADRO DE ÁREAS: ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO: 991,05m²</p> <p>PEÇAS GRÁFICAS: BLOCOS GERAIS PLANTA BAIXA</p>		
	DATA: 10/12/2018	ÚLT. REVISÃO:	
	ESCALA: 1:50	COTAS: METROS	
			FOLHA: 01/01

